受水槽廻り取合図　S=1:50

R1-F0801

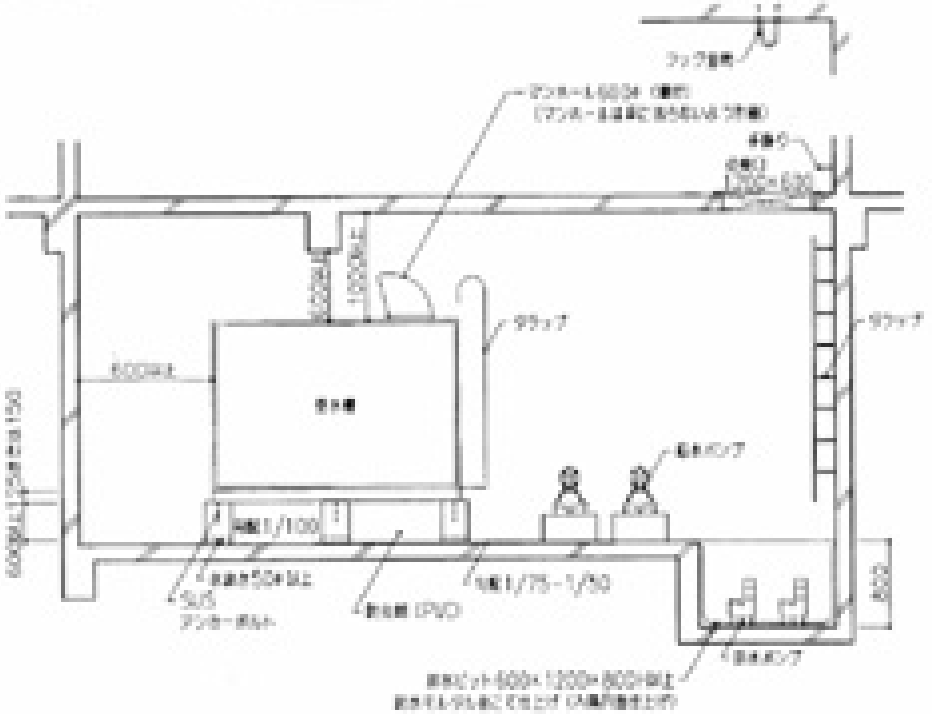

□注意事項

- 点検口の設置位置を確認する。
- 避雷配線（躯体接続）を設ける。
- 受水槽の周囲は日常点検や修繕のための60cm以上の空間を確保する。
- 受水槽寸法の決定は、受水槽寸法、ポンプ類の配置、点検用スペース寸法の法令関係関連と任会社を十分行う。